



3186 Düdingen - Sandacherstrasse 23 - Tel : 0041 (0) 26 488 06 06

## Dichtheitsprüfung Rohr, VSA-Richtlinie - Luft - L


**Auftraggeber**

**Projekt**

# Muster

Prüfer:  
 Sensor: **Kal 1 -300 - +300 mbar, E5800069**  
 Prüfmethode: **VSA-Richtlinie - Luft - L**

Prüfausrüstung: **Testboy® SN:090514**  
 Sensorprüfung: **16.01.2020**

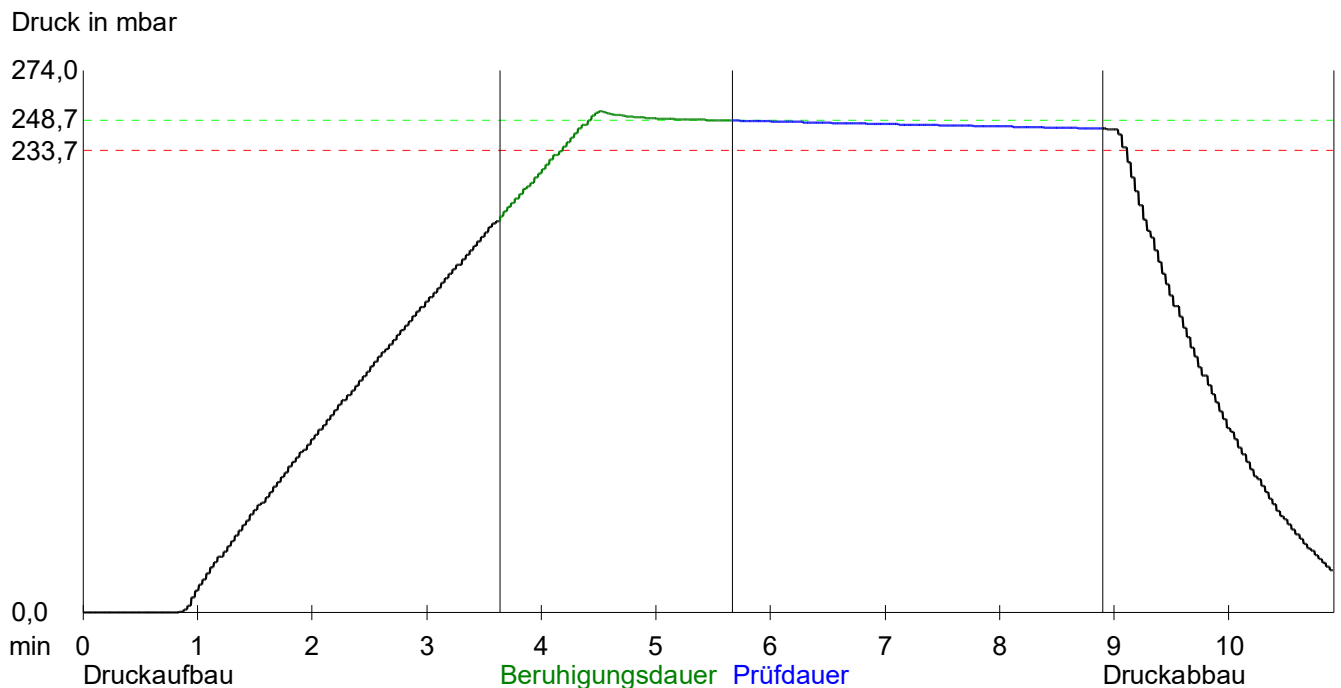

Bereich: **Rohr**  
 Bereichsnummer: **1**  
 von Schacht/Punkt: **KS 3**  
 Länge Prüfstrecke: **24,40 m**  
 Material: **Brawoliner**  
 Innenschutz: **ohne**  
 Abwasserart: **Schmutzabwasser**  
 Gewaesserschutzbereich: **Ao**  
 Wetter: **schön trocken**  
 Bemerkung:

Plan-Nr.:  
 Rohrnummer: **1**  
 bis Schacht/Punkt: **KS 4**  
 Rohrprofil: **Kreis 200 mm**

Baujahr:

Prüfdruck: **248,7 mbar**  
 zul. Druckabfall: **15,0 mbar**  
 tats. Druckabfall: **-4,1 mbar**

Prüfdatum: **07.04.2020 15:19:18**  
 Beruhigungsdauer: **2:02 min**  
 Erforderliche Prüfdauer: **3:14 min**

**Ergebnis: Prüfkriterium erfüllt**

Prüfer

Abnahmeberechtigter